

- Гр1 - РЩ-1
- Гр2 - ЩО-4
- Гр3 - Резерв
- Гр4 - Резерв
- Гр5 - Резерв
- Гр6 - Резерв


Чертил				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Лист

Однолинейная схема электроснабжения  
аэропорта Тилички (Гараж)


Лист

1

от ВРУ

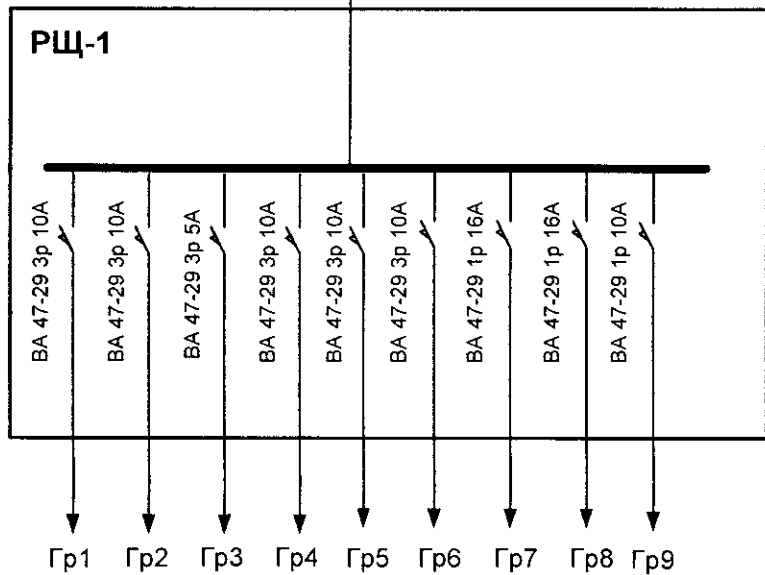

от РЩ-1

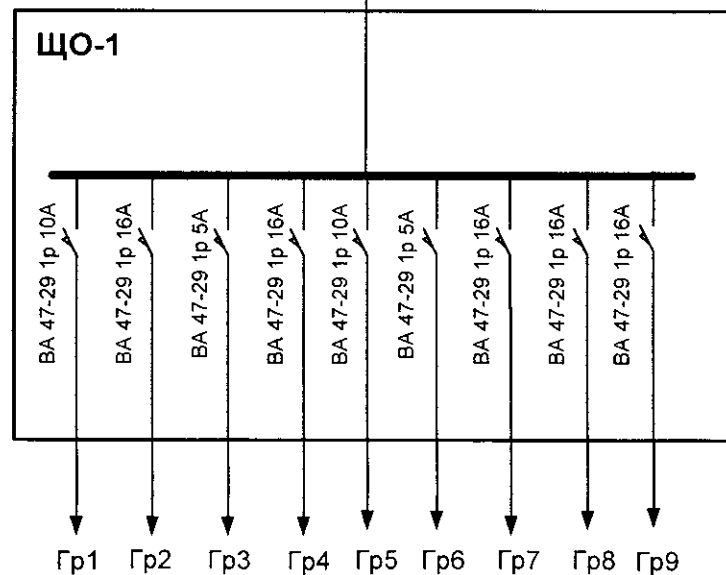

**РЩ-1**

- Гр1 - ЩО-1
- Гр2 - ЩО-2
- Гр3 - ЩО-5
- Гр4 - Помещение №5 (Станок токарный, точильный)
- Гр5 - Помещение №2 (Станок сверлильный)
- Гр6 - Помещение №10 (Пресс)
- Гр7 - Резерв
- Гр8 - Резерв
- Гр9 - Резерв

**ЩО-1**


- Гр1 - Помещение №1 (Освещение, аварийный светильник)
- Гр2 - Помещение №1 (Розетки)
- Гр3 - Трансформатор ЯТР 0,25 кВА 220/12
- Гр4 - Резерв
- Гр5 - Резерв
- Гр6 - Резерв

Чертил				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Листов

Однолинейная схема электроснабжения  
аэропорта Тилички (Гараж)


Лист

2

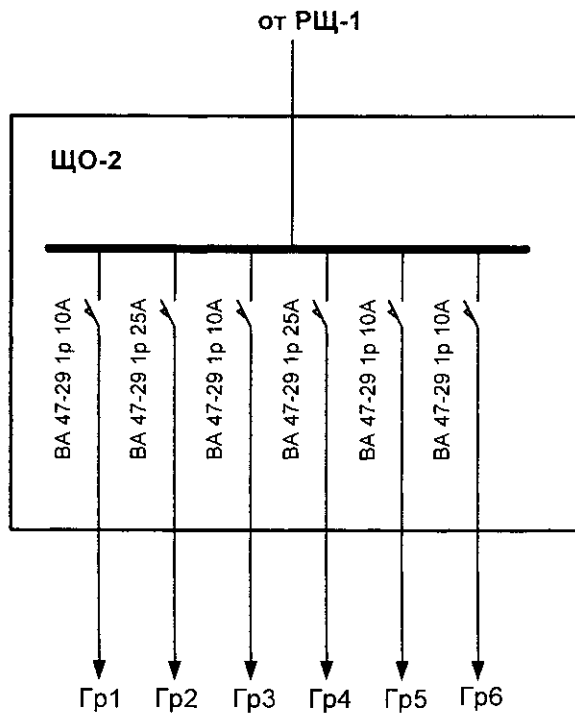

**ЩО-2**

- Гр1 - Помещение №3, №4, №5 (Освещение, аварийный светильник)
- Гр2 - Помещение №3, №4, №5 (Розетки)
- Гр3 - Помещение №6, №7, №8, №9 (Освещение)
- Гр4 - Помещение №6, №7, №8, №9 (Розетки)
- Гр5 - Резерв
- Гр6 - Резерв

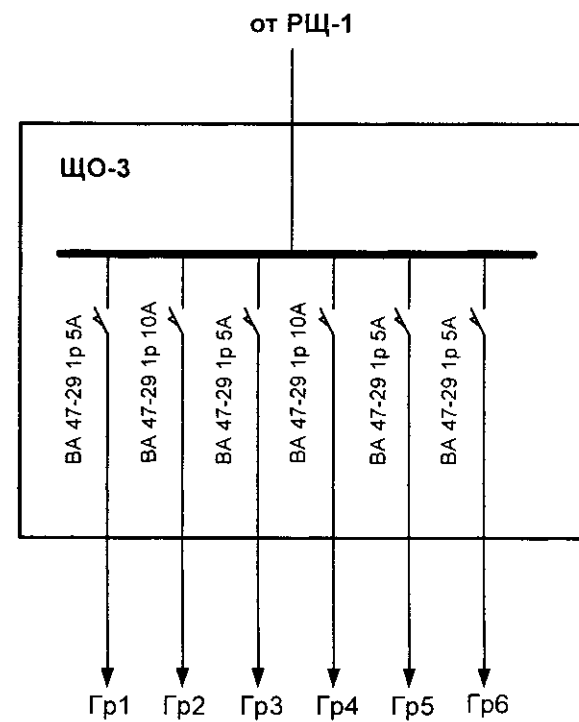

**ЩО-3**


- Гр1 - Помещение №11, №12, №13 (Освещение, аварийный светильник)
- Гр2 - Помещение №13 (Розетки)
- Гр3 - Помещение №14, №15, №16 (Освещение, аварийный светильник)
- Гр4 - Резерв
- Гр5 - Резерв
- Гр6 - Резерв

Чертил				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Листов

**Однолинейная схема электроснабжения  
аэропорта Тилички (Гараж)**


Лист

3

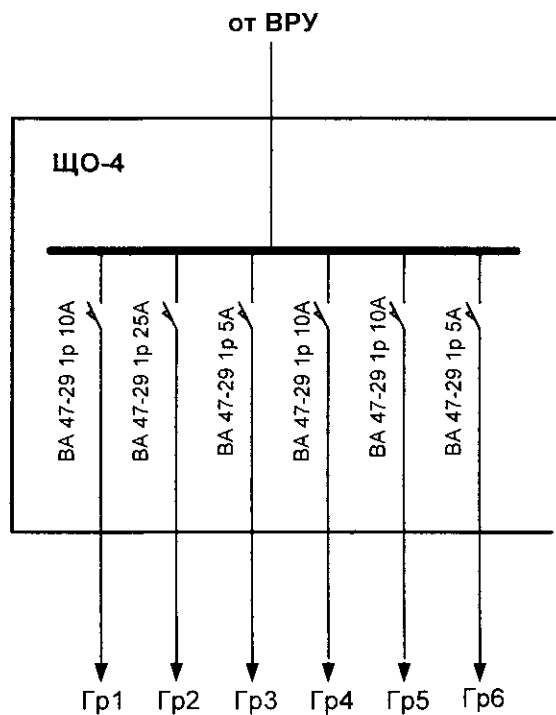

**ЩО-4**

- Гр1 - Помещение №34, №33 (Освещение)
- Гр2 - Помещение №34, №33 (Розетки)
- Гр3 - Помещение №34, №33 (Аварийный светильник, трансформатор ЯТР 0,25 кВА 220/12 )
- Гр4 - Резерв
- Гр5 - Резерв
- Гр6 - Резерв

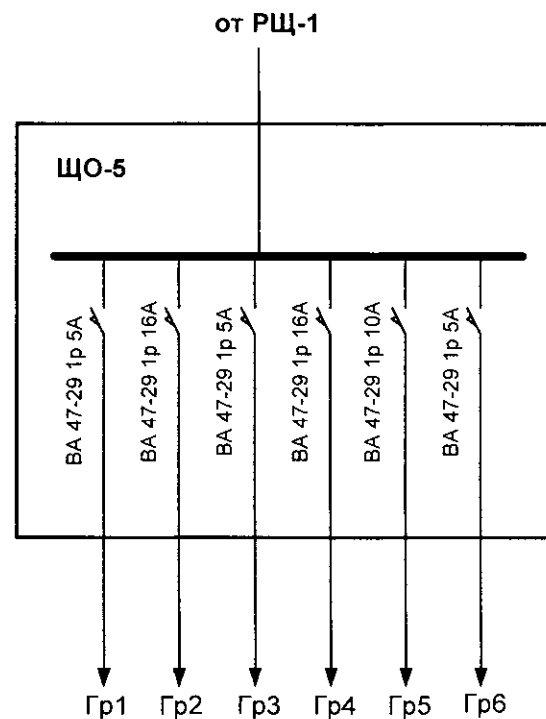

**ЩО-5**

- Гр1 - Помещение №40, №41 (Освещение, аварийный светильник)
- Гр2 - Помещение №40, №41 (Розетки)
- Гр3 - Помещение №42, №43 (Освещение, аварийный светильник)
- Гр4 - Помещение №42, №43 (Розетки)
- Гр5 - Резерв
- Гр6 - Резерв

Чертил				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Листов

**Однолинейная схема электроснабжения  
аэропорта Тилички (Гараж)**

Лист

4